

消防改造设计说明

建设项目：西安医学院高新校区消防隐患化解整改设计方案及工程概算项目-配电室

建设地点：西安医学院高新校区

建筑层数：地上一层。

建设单位：西安医学院

1.2 设计依据

1.2.1 国家现行主要标准及法规：

《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16-2008

《供配电系统设计规范》 GB50052-2009

《低压配电设计规范》 GB50054-2011

《建筑照明设计标准》 GB50034-2013

《西安市雁塔区住房和城乡建设局建设工程消防技术服务函》

1.2.2 建设单位提出的设计要求；

2 设计范围

2.1、配电室根据西安市雁塔区住房和城乡建设局建设工程消防技术服务函新增设消防电话，室外埋地敷设—1.0m，引至消防控制室；


线缆型号采用NH-RVS-2X1.5 消防电话信号线

六、其他

1. 有问题应及时与设计人员联系解决。未言及之外均按现行国家规范、规程执行

2. 本工程设计应报经主管部门审查批准后方可进行施工，施工图必须经过规划、消防、

审图办等有关部门审批单位确认合格后方可施工，否则本图仅作为备料及安排计划使用。

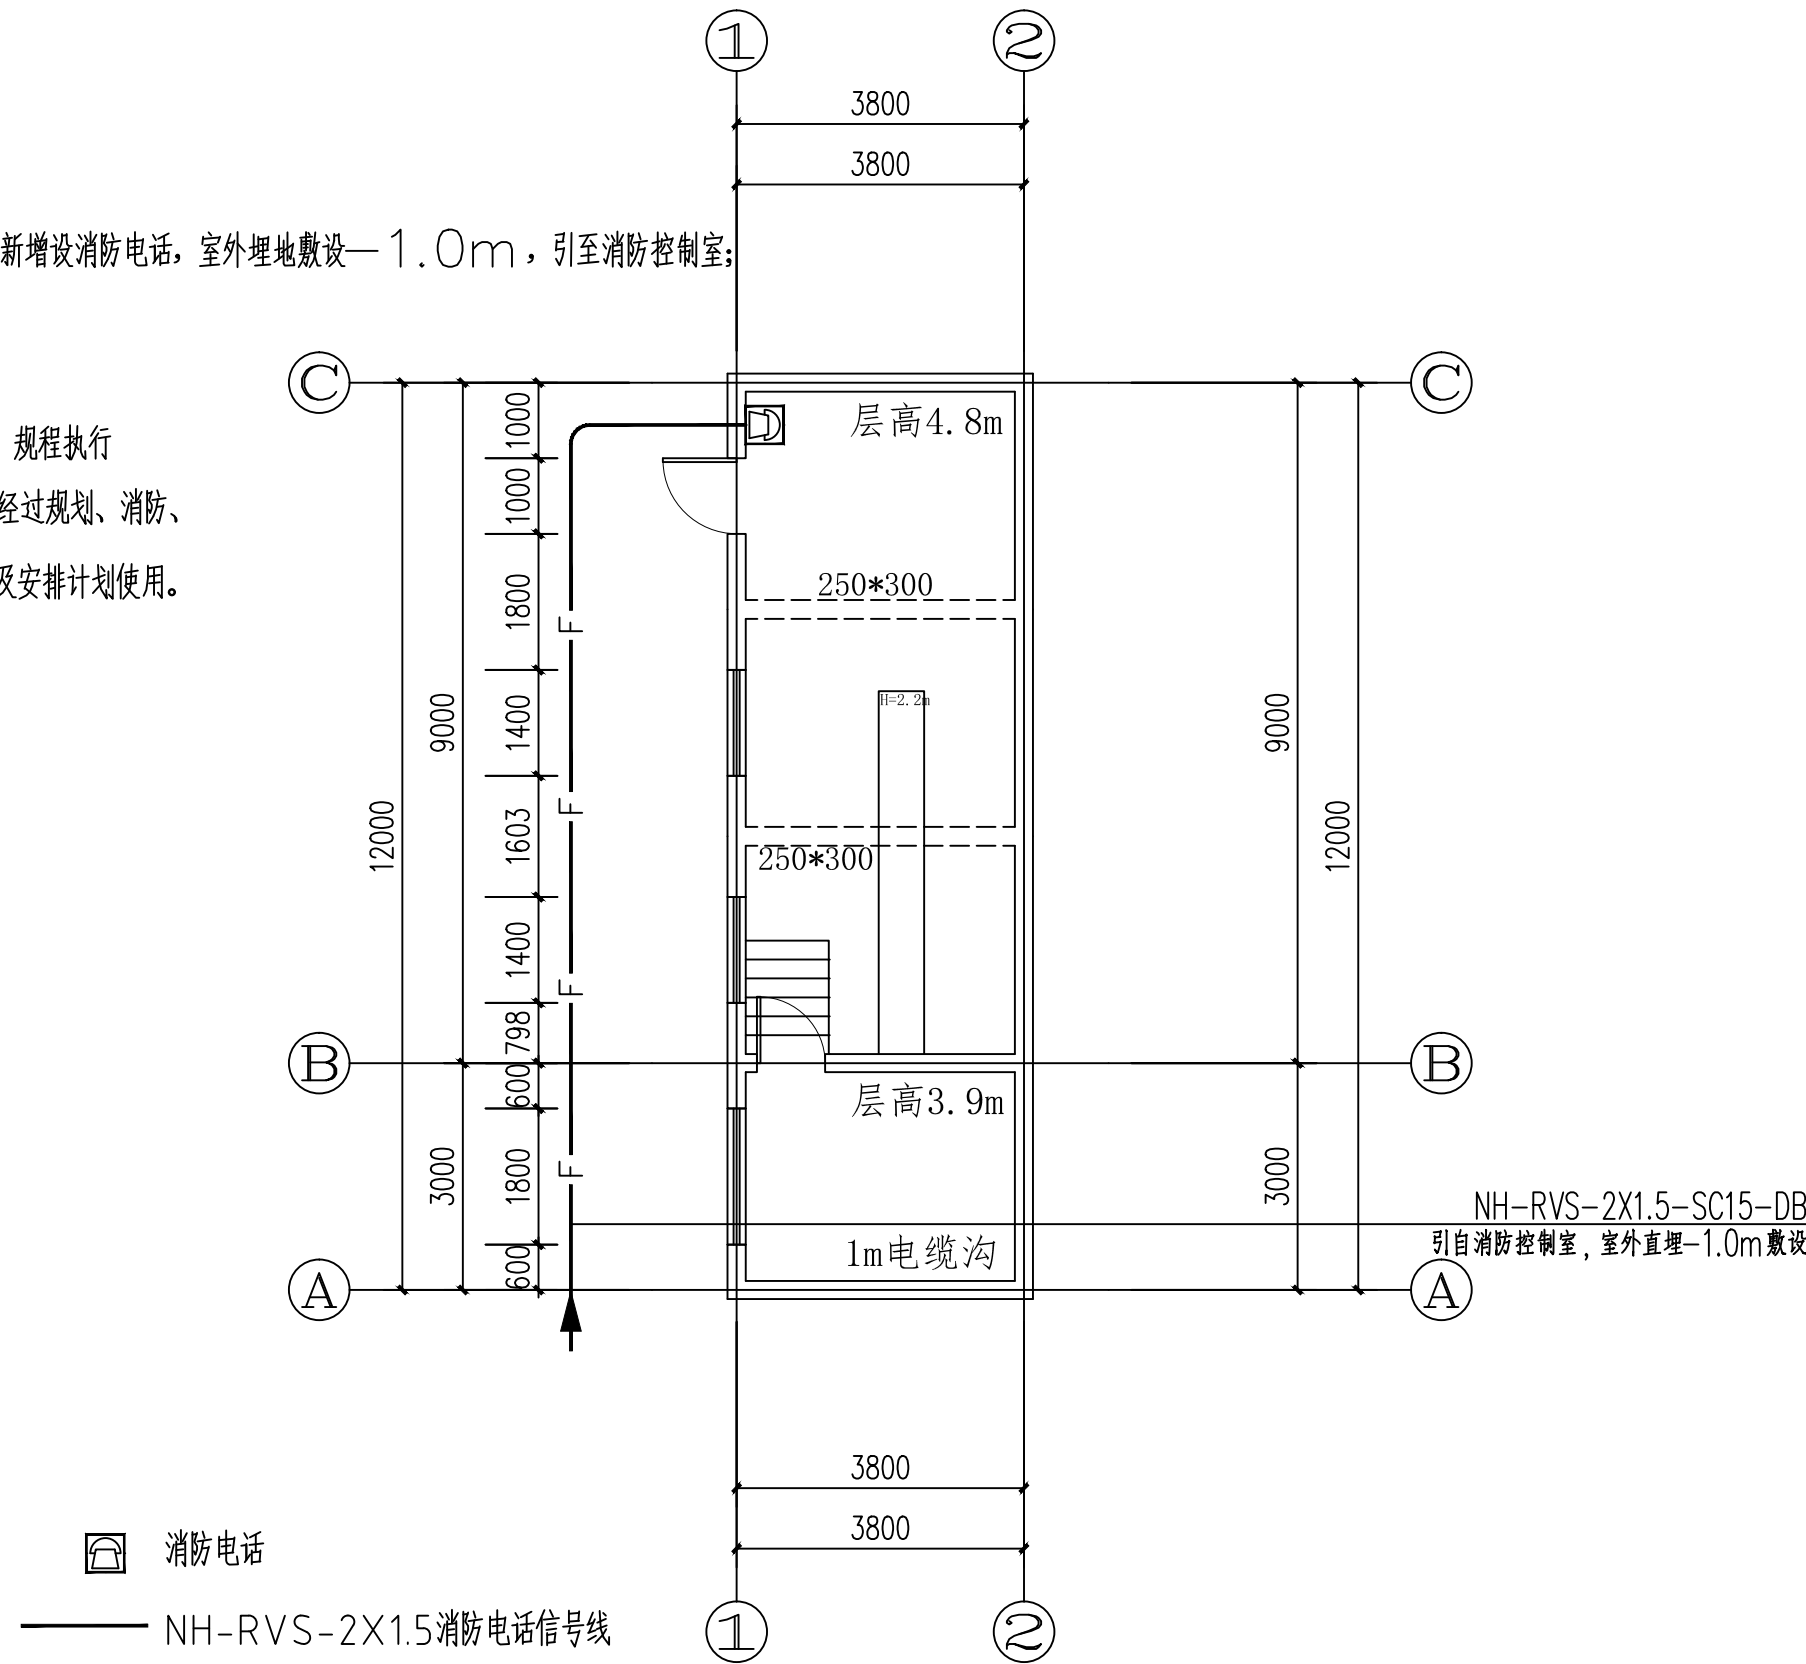

配电室平面图 1:100

设计人会签栏

专业	姓名	签字
总图		
建筑		
结构		
给排水		
暖通		
电气		



陕西筑弘建筑设计有限公司

Shaanxi Zhuhong Architectural Design Co., Ltd.

建筑专业乙级 A261150503

风景园林乙级 A261150503

建设单位

西安医学院

项目名称

西安医学院高新校区消防隐患化解整改
设计方案及工程概算项目

子项名称

配电室

图纸名称

配电室消防电气设计说明

设计编号	2024ZH-081		
设计阶段	施工图	版本	
专业	电气	图号	DS-01
比例	1:100	日期	2024.09

项目负责人	李梦琦	
专业负责人	雷运岗	雷运岗
审定	雷运岗	雷运岗
审核	聂秋帆	聂秋帆
校对	聂秋帆	聂秋帆
设计	安征	安征

单位出图盖章

注册师职业资格盖章

备注

- 1、本图须加盖本公司出图章，否则一律无效。
- 2、本设计知识产权归公司所有，未经许可不得擅自使用。
- 3、施工图需经相关部门批准及施工图纸（消防）审查合格后方可施工。
- 4、图中尺寸以标注为准，严禁度量图则。